


Opisy tabliczek :

- A - wg. wykażu
- B - wg. wykażu

- 1. - Wybór sterowania ręczne/odstawione/zdalne
- 2. - Praca
- 3. - Awaria
- 4. - Start
- 5. - Stop
- 6. - Wyl. awaryjny

WYKONAĆ 4 SZT.

- Uwagi :
- 1. Stopień ochrony IP65
  - 2. Tablica mocowana na konstrukcji.
  - 3. Napięcie sterownicze 230V, 50Hz.

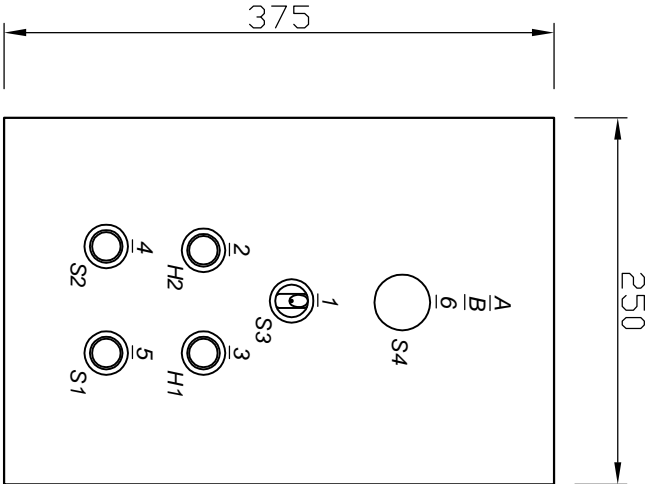

Wykaz tabliczek

| <u>A</u><br>(ozn. skrzynki) | <u>B</u><br>(ozn. napędu) | Lokalizacja |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| 01TS                        | Dmuchawa (DM-01)          | ob. 1.2     |
| 02TS                        | Dmuchawa (DM-02)          | ob. 1.2     |
| 03TS                        | Dmuchawa (DM-03)          | ob. 1.2     |
| 04TS                        | Dmuchawa (DM-04)          | ob. 1.2     |

|  |                      |              |        |   |  |         |                  |
|--|----------------------|--------------|--------|---|--|---------|------------------|
|  | PROJEKTOWAŁ          | NR UPRAWNIEN | PODPIŚ | INWESTOR  | NAZWA RYSUNKU:                             | STADIUM | DATA             |
|  | Krzysztof Ziolkowski |              |        |   |  |         |                  |
|  | OPRACOWAŁ            |              |        |   |  |         |                  |
|  |                      | NR UPRAWNIEN | PODPIŚ | TYTUŁ PROJEKTU  |  | BRANŻA  | NR RYSUNKU       |
|  | SPRAWDZIŁ            |              |        |   |  |         |                  |
|  | Andrzej Popek        | Nr UPRAWNIEN | PODPIŚ | MPL - Mazowiecki Port Lotniczy<br>Warszawa-Modlin Sp. z o.o.<br>ul. Gen. Thommée 1A, 05-102 Nowy Dwór Maz.<br>Budowa podczyszczalni dla Lotniska<br>MPL Warszawa - Modlin | Tablica sterowania miejscowego<br>elewacja | EL      | VII 2016<br>E_17 |